

BRANDVRIJE ZAKJES type FIRE PLUG PILLOW Rf2H

TOEPASSINGEN

Onze brandvrije zakjes type FIRE PLUG PILLOW zijn voor uitvoering van brandvrije dichtingen in afwachtingsomstandigheden gewoonlijk gebruikt of wanneer het voorzien is dat inhoud van een opening in de toekomst veel zou variëren.

Inderdaad, zijn die zakjes een ideaal produkt wanneer men in werkenfase zich vindt gezien deze zo gemakkelijk zijn te plaatsen en af te nemen om erna terug geplaatst te worden. Men kan daarmee de brandwerendheid van openingen waarvan de definitieve doorgaande elementen nog niet volledig in plaats zijn waarborgen (kabels en kabelbanen in afwachting bv).

In dagelijks gebruik (in computerzalen bv) biedt dat systeem ook een groot voordeel aan voor openingen waarvan de inhoud regelmatig varieert en waar traditionele « vaste » dichtingen uitvoeren heel zwaar zou zijn zowel in tijd dan in kosten wetend dat deze te doen, afbreken en herbeginnen zijn.


BESCHRIJVING

Dit zijn zakjes die uit een met behandelde minerale wol ingevulde ontvlammingsvertragende stof samengesteld zijn.

Hun afmetingen zijn +/- 260x180x30 mm.



Voorbeeld bescherming van kabeldoorgang

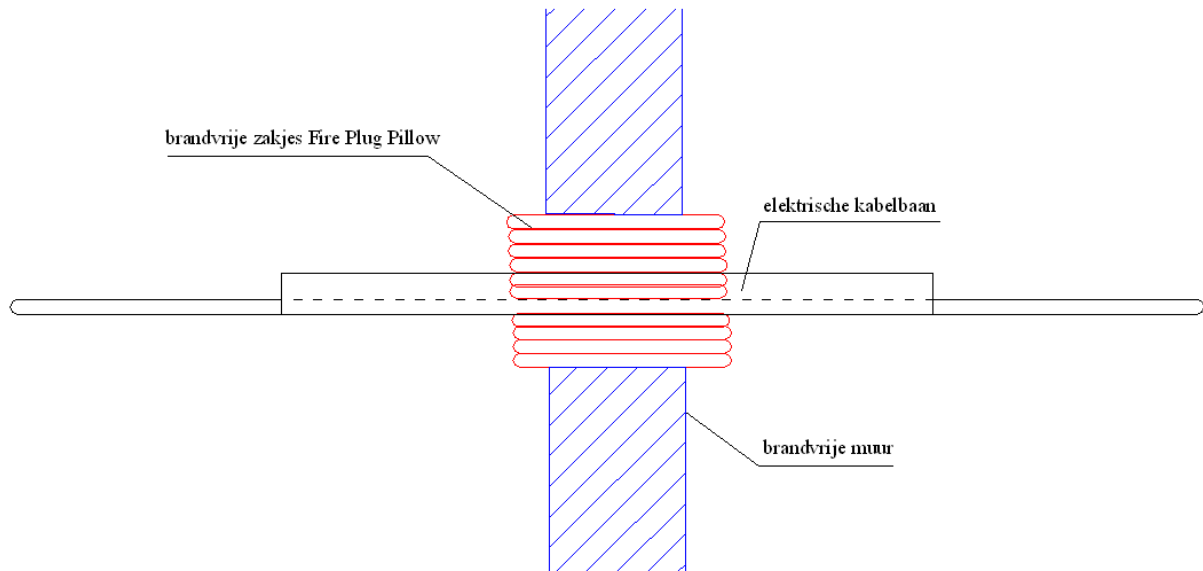

PLAATSINGSWIJZE

De brandvrije zakjes moeten samengeperst zijn om een goede rook-, warmte- en vlamdichtheid te bekomen. Me moet 2 zakjes per dm^2 voorzien.

BRANDTESTEN

- nr 43.622-423A - Universiteit van Luik - volgens NBN 713.020 - Rf 2h
- (nr 2000-CVB-R00293 - TNO Nederland + ISIB advies volgens NBN 713.020 dossier 2000-G-123 - Rf1H)